

## AZIENDA COMUNALE ELETTRICITÀ GAS SERVIZI DI TRIESTE

N. di fabbrica: 4710 – Anno di costruzione: 2009



### DATI TECNICI PRINCIPALI:

#### Caldia

Circolazione	Naturale	
Portata vapore	29	t/h
Pressione di esercizio	41	barg
Temperatura acqua ingresso	130	°C
Temperatura vapore uscita	380	°C
Temperatura fumi uscita	180	°C
Calore recuperato	21	MW
Sistema di pulizia	Esterno a martelli	

#### Fonte di Calore

Griglia mobile	Martin	
Portata fumi	25	kg/s
Temperatura fumi	1200	°C
Contenuto ceneri	250	kg/h
Calore fornito	25	MW

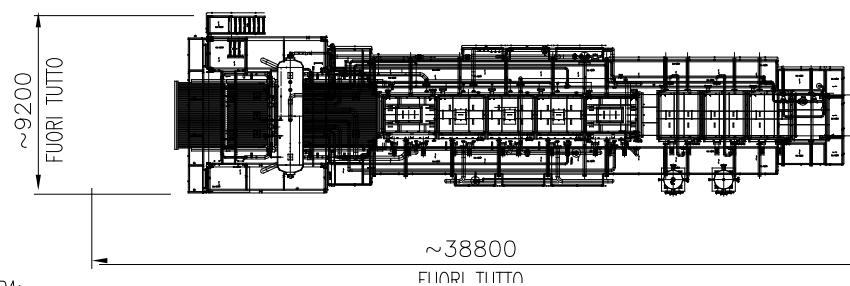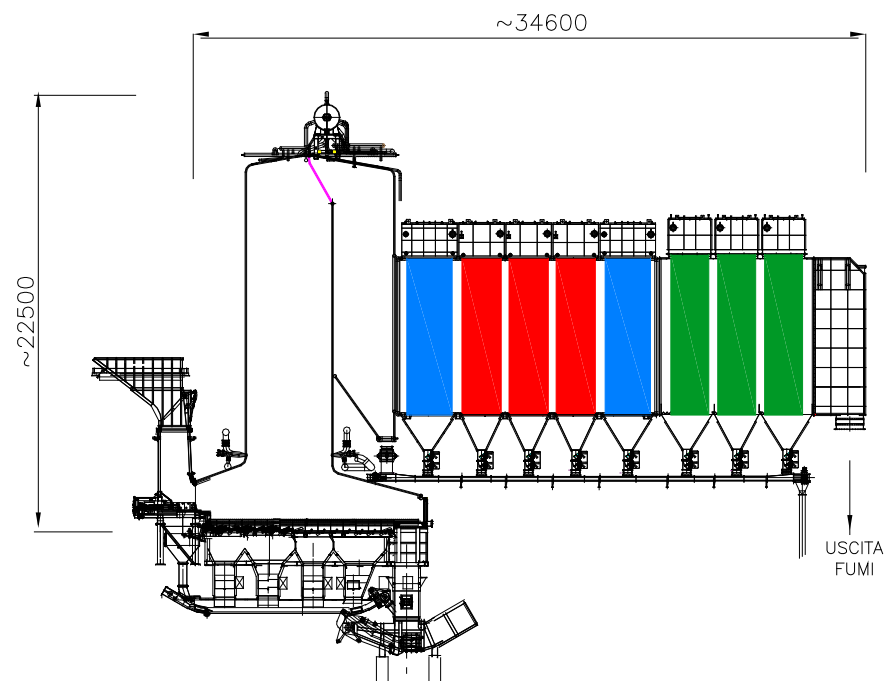

LEGENDA:

■ ECONOMIZZATORE   
 ■ SURRISCALDATORE   
 ■ VAPORIZZATORE