

## AZIENDA COMUNALE KOSIT DI KOSICE (SLOVACCHIA)

N. di fabbrica: 4725 – Anno di costruzione: 2011



### DATI TECNICI PRINCIPALI:

#### Caldia

Circolazione	Naturale	
Portata vapore	29	t/h
Pressione di esercizio	42	barg
Temperatura acqua ingresso	120	°C
Temperatura vapore uscita	395	°C
Temperatura fumi uscita	180	°C
Calore recuperato	21	MW
Sistema di pulizia	Esterno a martelli	

#### Fonte di Calore

Griglia mobile	-	
Portata fumi	18	kg/s
Temperatura fumi	1150	°C
Contenuto ceneri	350	kg/h
Calore fornito	25	MW

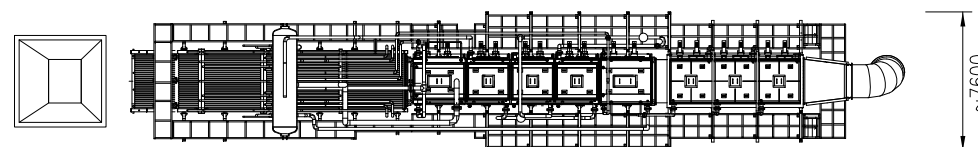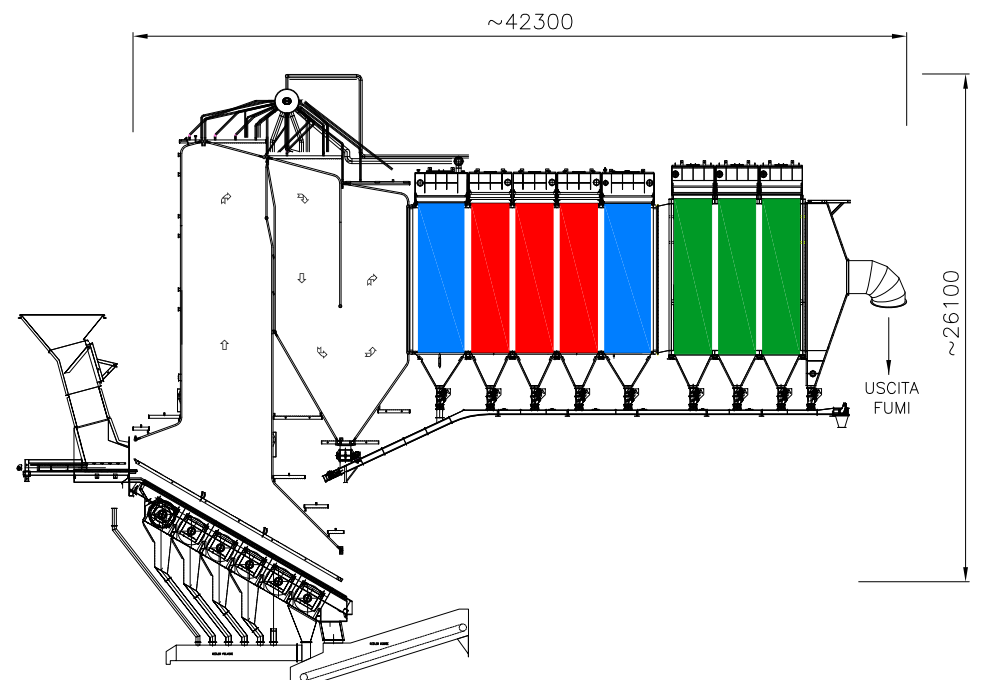

LEGENDA:

■ ECONOMIZZATORE   
 ■ SURRISCALDATORE   
 ■ VAPORIZZATORE