

AREA IMPIANTI PER CONSORZIO INDUSTRIALE DI MACOMER (NU)

N. di fabbrica: 5005 – Anno di costruzione: 2017



DATI TECNICI PRINCIPALI:

Caldaia

Circolazione	Naturale	
Portata vapore	34	t/h
Pressione di esercizio	49	barg
Temperatura acqua ingresso	130	°C
Temperatura vapore uscita	410	°C
Temperatura fumi uscita	200	°C
Calore recuperato	26	MW
Sistema di pulizia	Esterno a martelli	

Fonte di Calore

Griglia mobile	Tecnologia Noell	
Portata fumi	22	kg/s
Temperatura fumi	1150	°C
Contenuto ceneri	300	kg/h
Calore	30	MW

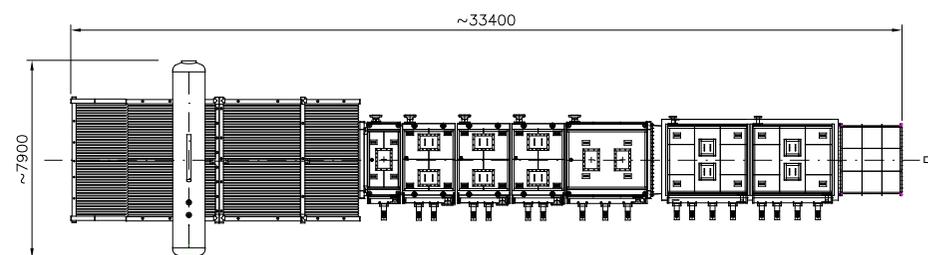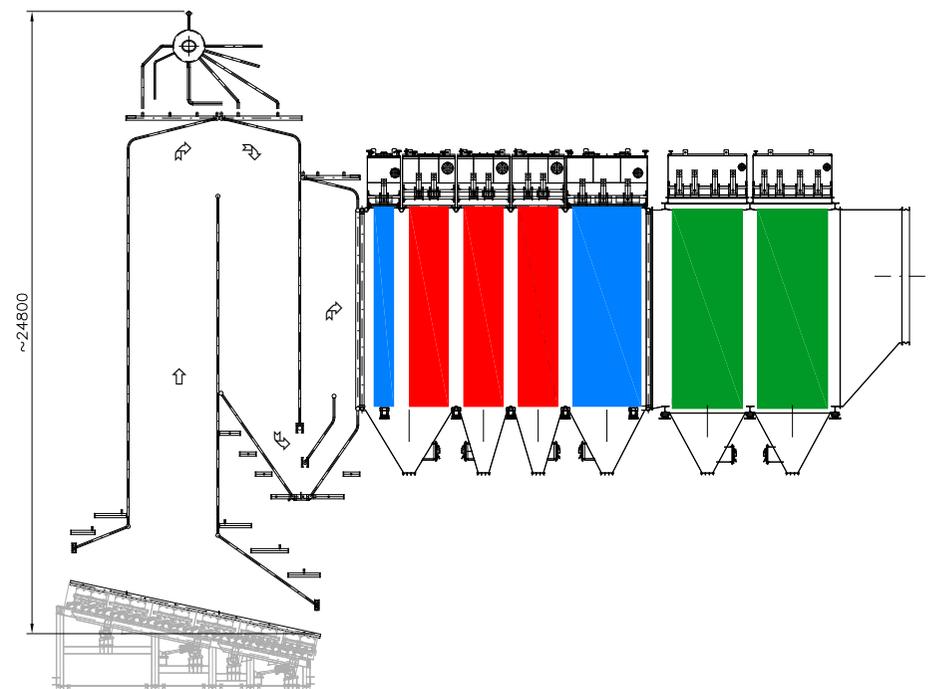

LEGENDA:

■ ECONOMIZZATORE
 ■ SURRISCALDATORE
 ■ VAPORIZZATORE