

PROTEGMA PER AZIENDA COMUNALE ELETTRICITÀ GAS SERVIZI DI TRIESTE

N. di fabbrica: 4510 – Anno di costruzione: 2003



DATI TECNICI PRINCIPALI:

Caldaia

Circolazione	Naturale	
Portata vapore	25	t/h
Pressione di esercizio	39	barg
Temperatura acqua ingresso	130	°C
Temperatura vapore uscita	380	°C
Temperatura fumi uscita	180	°C
Calore recuperato	18	MW
Sistema di pulizia	Esterno a martelli	

Fonte di Calore

Griglia mobile	Martin	
Portata fumi	15	kg/s
Temperatura fumi	1150	°C
Contenuto ceneri	200	kg/h
Calore fornito	22	MW

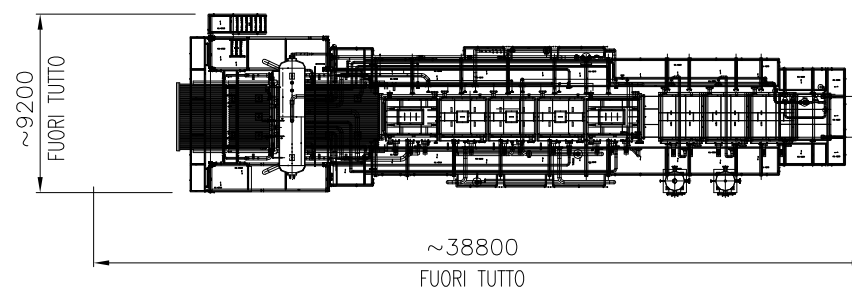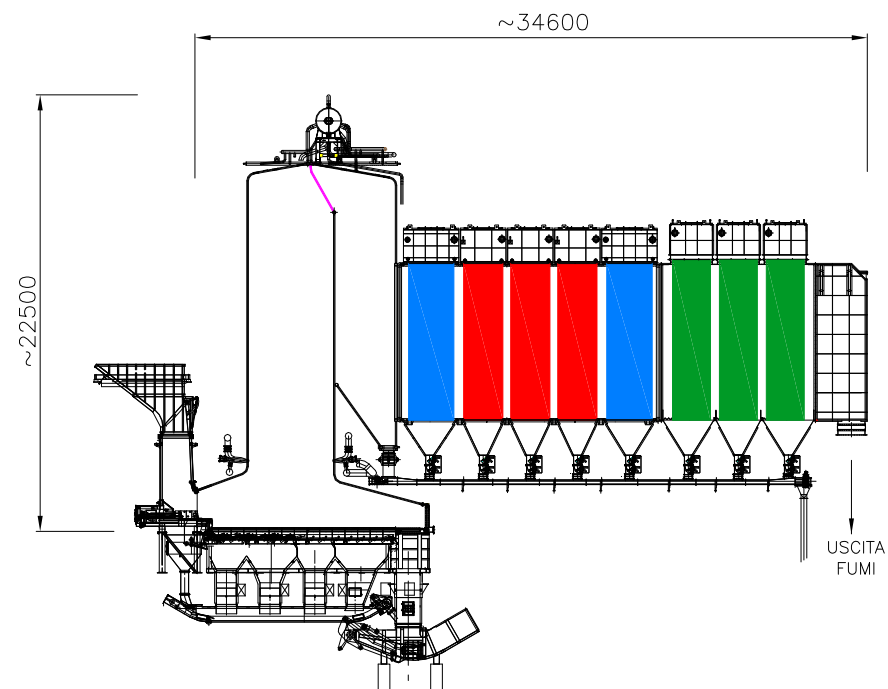

LEGENDA:

■ ECONOMIZZATORE
 ■ SURRISCALDATORE
 ■ VAPORIZZATORE