

STC PER OSPEDALE "FEDERICO II" DI NAPOLI

N. di fabbrica: 4540 – Anno di costruzione: 2003

DATI TECNICI PRINCIPALI:

Caldaia



Portata vapore	13	t/h
Pressione di esercizio	12	barg
Temperatura acqua ingresso	130	°C
Temperatura vapore uscita	192	°C
Temperatura fumi uscita	170	°C
Calore recuperato	8	MW

Riscaldatore acqua

Portata acqua	65	t/h
Pressione di esercizio	6	barg
Temperatura acqua ingresso	110	°C
Temperatura acqua uscita	120	°C
Temperatura fumi uscita	130	°C
Calore recuperato	1	MW

Fonte di Calore

Turbogas	Solar Taurus 60	
Portata fumi	21	kg/s
Temperatura fumi	510	°C

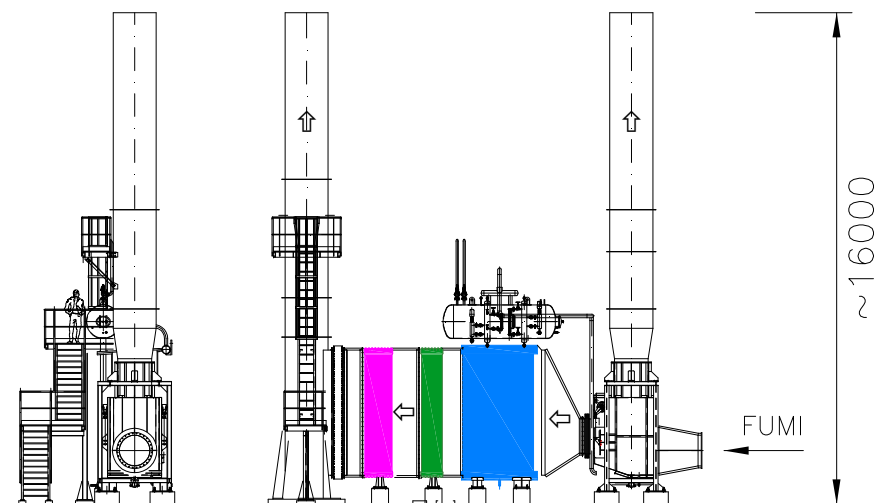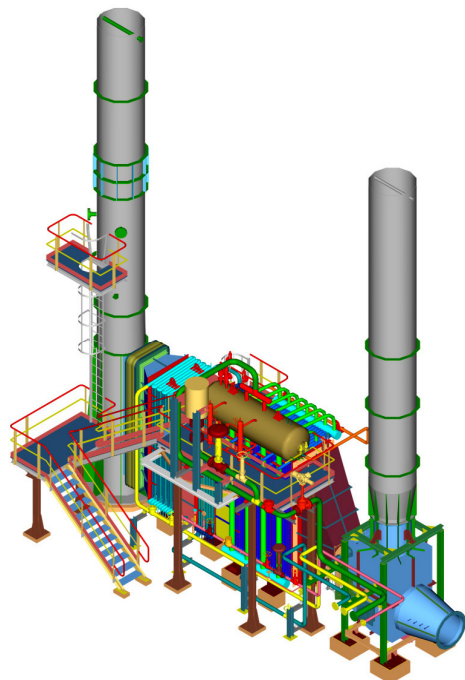

LEGENDA:

- ECONOMIZZATORE
- RISCALDATORE
- VAPORIZZATORE

